Accréditation 1-1531 PORTEE disponible sur www.cofrac.fr

Rapport d'analyse Page 1 / 2

Edité le : 03/11/2017

GRENOBLE ALPES METROPOLE

Service Facturation
Le Forum - CS50053 - 3 rue Malakoff
38031 GRENOBLE Cedex 01

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : LSE17-164212
Identification échantillon : **LSE1710-8685**
Analyse demandée par : Agence Régionale de Santé Rhône Alpes - 38032 GRENOBLE CEDEX 1
Nature: Eau de distribution
Point de Surveillance : RESEAU COMMUNAL **Code PSV : 0000000033**
Localisation exacte : ANNEXE MAIRIE LE CHÂTEAU, LAVABO TOILETTES
Dept et commune : **38 DOMENE**
UGE : 0007 - GAM4 (COMMUNE DE DOMENE)
Type d'eau : T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Type de visite : D2 **Type Analyse :** CNP **Motif du prélèvement :** CP
Nom de l'exploitant : GRENOBLE ALPES METROPOLE
RÉGIE EAU GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE
LE FORUM, 3 RUE MALAKOFF, CS 50053
38031 GRENOBLE CEDEX 1
Nom de l'installation : DOMENE RESEAU **Type** : UDI **Code** : 000028
Prélèvement : Prélevé le 31/10/2017 à 08h00 Réceptionné le 31/10/2017
Prélevé par CARSO LSEHL / QUESNEL Jérémy
Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine
Conditions de prélèvements : ISN
Flaconnage CARSO-LSEHL
Traitement : UV

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Date de début d'analyse le 31/10/2017

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Analyses physicochimiques								
Métaux								
Nickel total au 1er jet	38CNP	< 5	µg/l Ni	ICP/MS après acidification et décantation	ISO 17294-1 et NF EN ISO 17294-2	20		#

.../...

CARSO-LSEHL

Rapport d'analyse Page 2 / 2

Edité le : 03/11/2017

Identification échantillon : LSE1710-8685

Destinataire : GRENOBLE ALPES METROPOLE

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	
Plomb total au 1er jet	38CNP	2	µg/l Pb	ICP/MS après acidification et décantation	ISO 17294-1 et NF EN ISO 17294-2	10		#
Cuivre total au 1er jet	38CNP	0.41	mg/l Cu	ICP/MS après acidification et décantation	ISO 17294-1 et NF EN ISO 17294-2	2.0	1.0	#

38CNP ANALYSE (CNP) CU NI PB 1ER JET (ARS38-2017)

Eau respectant les limites et références de qualité fixées par l'arrêté du 11 janvier 2007 pour les paramètres mesurés.
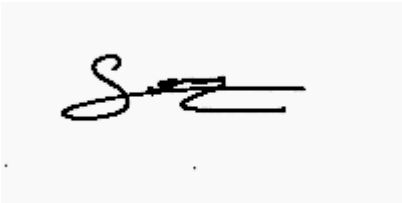
Nicolas ROUX
Valideur technique